


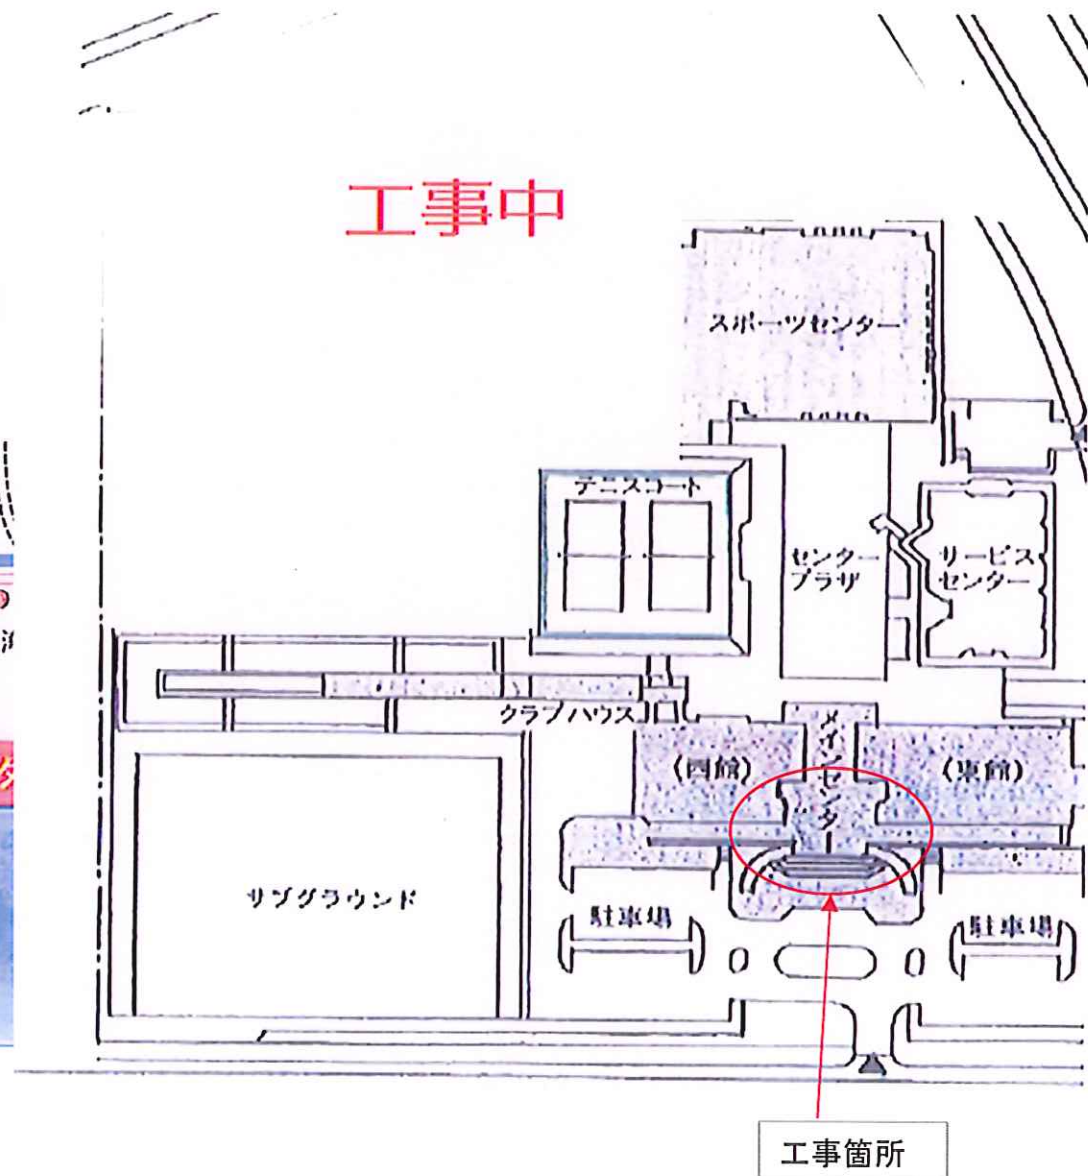


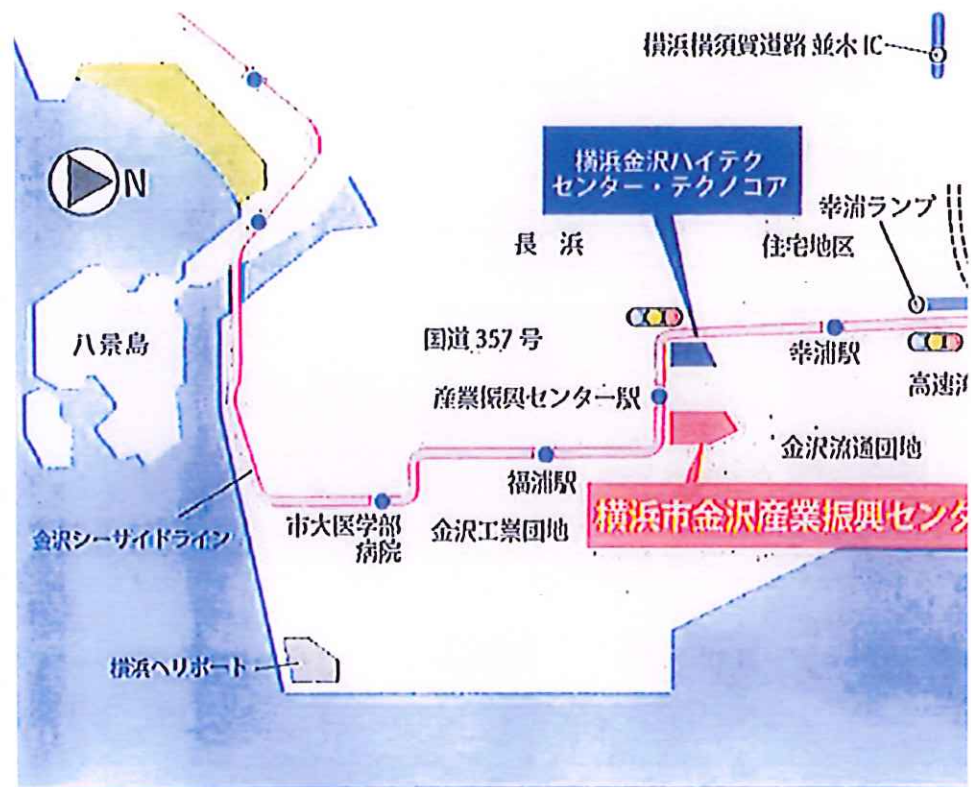

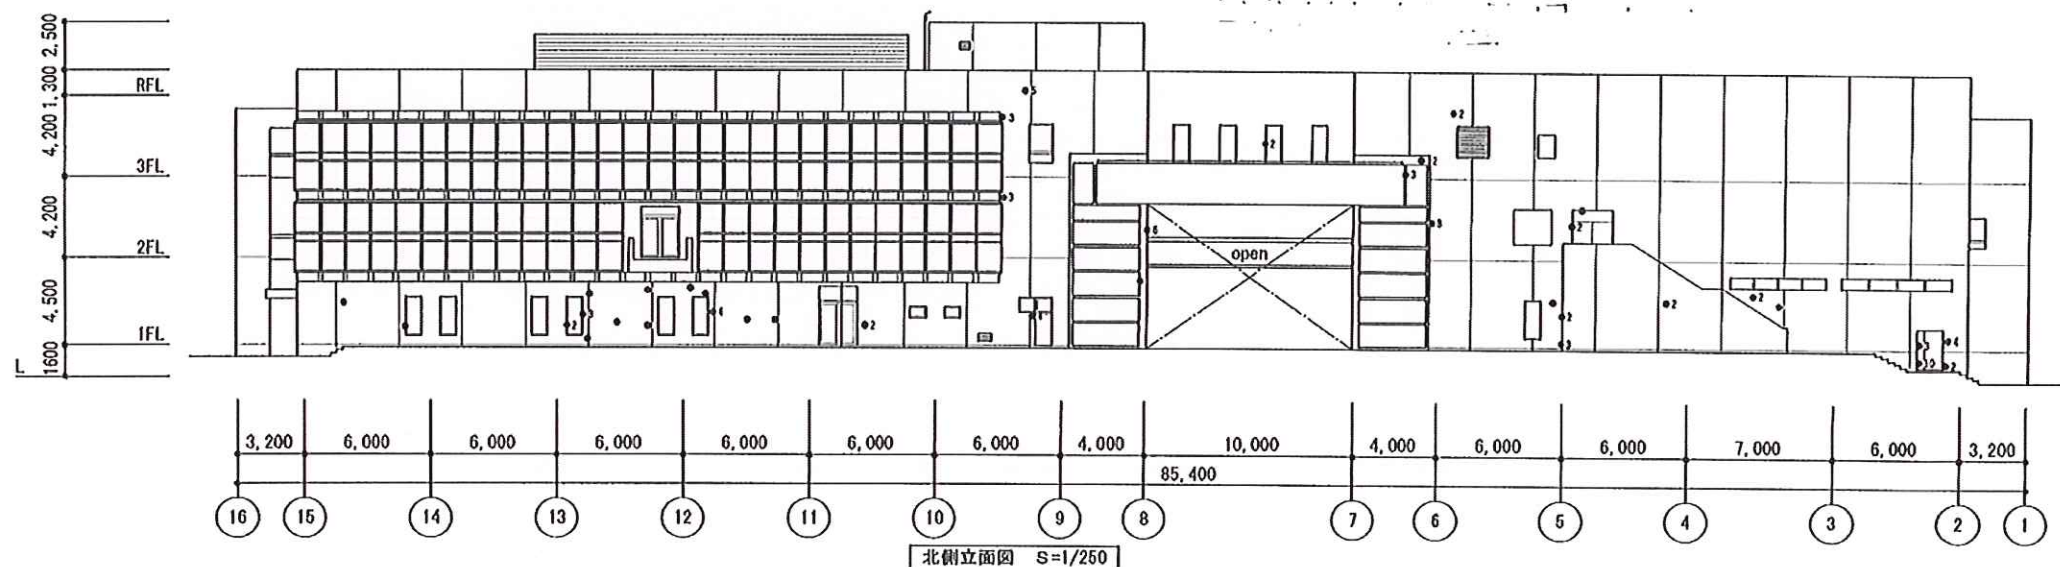


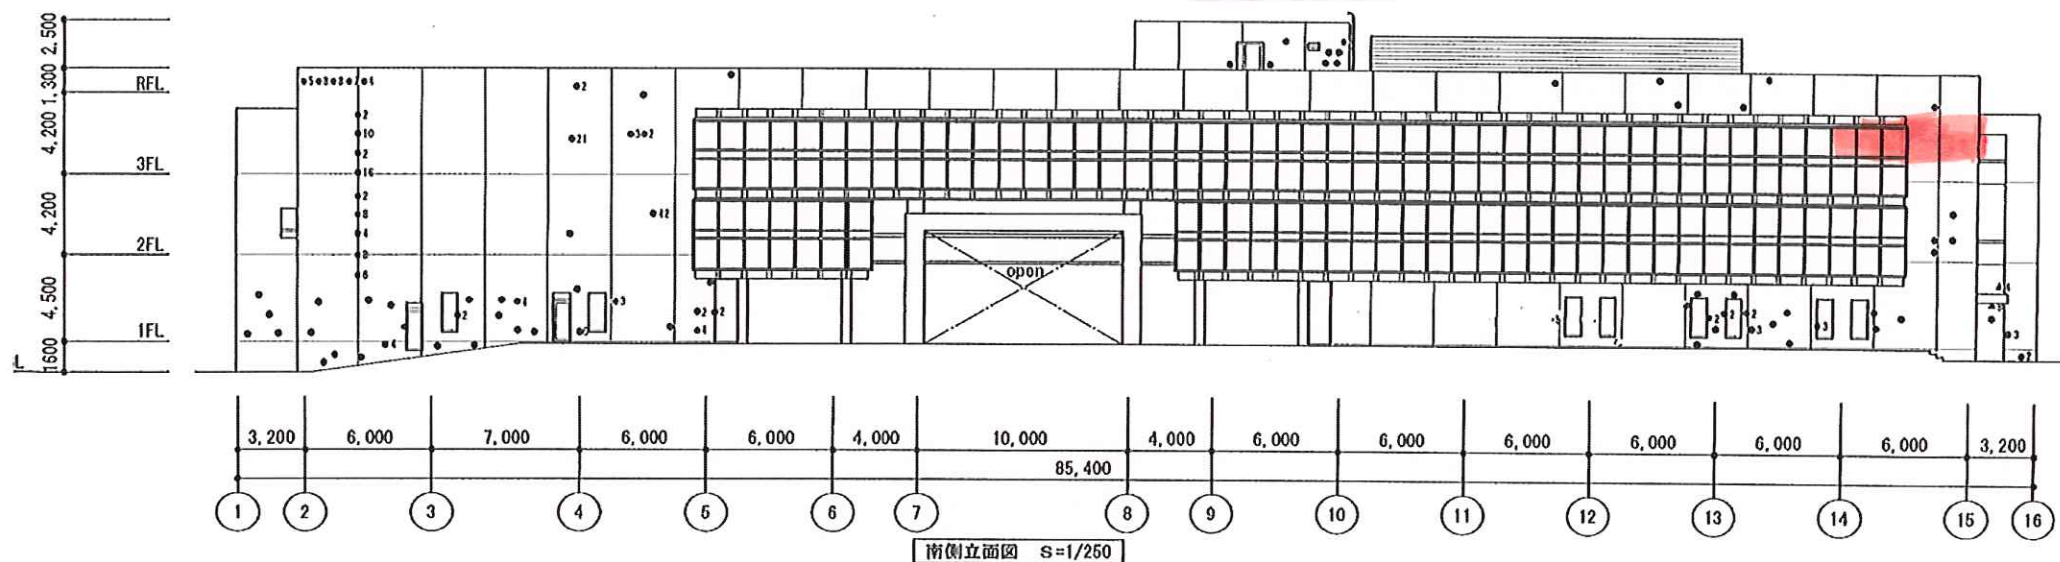

機器表1/2																
機器番号	機 器 名	取 扱 所	機 器 型 式	機 器 仕 様				合 計	電 力	電 圧	組 数	起 動	イン	備 考		
FC-1	ファンコイルユニット NO.1	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力(額定) 2,750kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 6,100kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 750CMH	外形寸法 1510x1000x200	4	86W	100V	1	4	直 入	—	二次配線設備工事	
PAC-1	空調機所内用機 NO.1	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力 7,874kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 9,133kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 2,400CMH	外形寸法 2000x1000x200	1	COMP5W FAN0.05W HEAT0.05W	200V	3	4	直 入	—	コンクリート基礎200H(建築工事)	
PAC-2	空調機所内用機 NO.2	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力 7,458kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 8,673kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 2,400CMH	外形寸法 2000x1000x200	1	COMP5W FAN0.05W HEAT0.05W	200V	3	4	直 入	—	コンクリート基礎200H(建築工事)	
PAC-3	空調機所内用機 NO.3	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力 7,458kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 8,673kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 2,400CMH	外形寸法 2000x1000x200	1	COMP5W FAN0.05W HEAT0.05W	200V	3	4	直 入	—	コンクリート基礎200H(建築工事)	
PAC-4	空調機所内用機 NO.4	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力 7,874kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 9,133kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 2,400CMH	外形寸法 2000x1000x200	1	COMP5W FAN0.05W HEAT0.05W	200V	3	4	直 入	—	コンクリート基礎200H(建築工事)	
F-1	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 4500CMH	静 圧 12mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-2	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 3000CMH	静 圧 13mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-3	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 9000CMH	静 圧 20mmHg	外形寸法 2000x1000x200	1	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-4	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 17000CMH	静 圧 25mmHg	外形寸法 2000x1000x200	1	400W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-5	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 2000CMH	静 圧 13mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-6	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 9000CMH	静 圧 20mmHg	外形寸法 2000x1000x200	1	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-7	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 6000CMH	静 圧 15mmHg	外形寸法 1510x1000x200	5	200W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
F-8	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.2	風 量 3,600CMH	静 圧 26mmHg	外形寸法 2000x1000x200	1	15W	200V	3	4	直 入	◎	天井吊りファン取付	
F-9	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.2	風 量 1,900CMH	静 圧 28mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	0.4W	200V	3	4	直 入	◎	天井吊りファン取付	
F-10	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.2	風 量 1,900CMH	静 圧 20mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	0.6W	200V	3	4	直 入	◎	天井吊りファン取付	
SE-1	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.4	風 量 2,600CMH	静 圧 65mmHg	外形寸法 2000x1000x200	1	11W	200V	3	4	直 入	—	コンクリート基礎200H	
SE-2	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 1,000CMH	静 圧 3mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	58W	100V	1	4	直 入	—	SUS製ファン、FUEL付、FUEL付	
SE-3	天井吊り型ファン	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 No.1	風 量 500CMH	静 圧 3mmHg	外形寸法 1510x1000x200	1	27W	100V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	
AF-1	空調機所内用機 NO.1	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 400CMH	風 量 7mmHg	風 量 70%	外形寸法 1510x1000x200	6	255W	100V	1	4	直 入	—	二次配線設備工事	
AF-2	空調機所内用機 NO.2	3階客用エレベーター	天井吊り型	風 量 800CMH	風 量 7mmHg	風 量 70%	外形寸法 1510x1000x200	1	40W	100V	1	4	直 入	—	二次配線設備工事	
WAC-1	空調機所内用機 NO.1	3階客用エレベーター	天井吊り型	冷房能力 2,800kcal/h 排水能力 3mmA 吐出圧力 0.1MPa	暖房能力 3,000kcal/h T25型機 吐出圧力 0.1MPa 吐出圧力 0.1MPa	風 量 500CMH	外形寸法 1510x1000x200	1	COMP11W FAN0.1W HEAT0.1W	200V	1	4	直 入	—	天井吊りファン取付	

※冷房能力は、室内温度27℃、室外温度33℃、湿度50%の条件下で算出された値です。

工事箇所

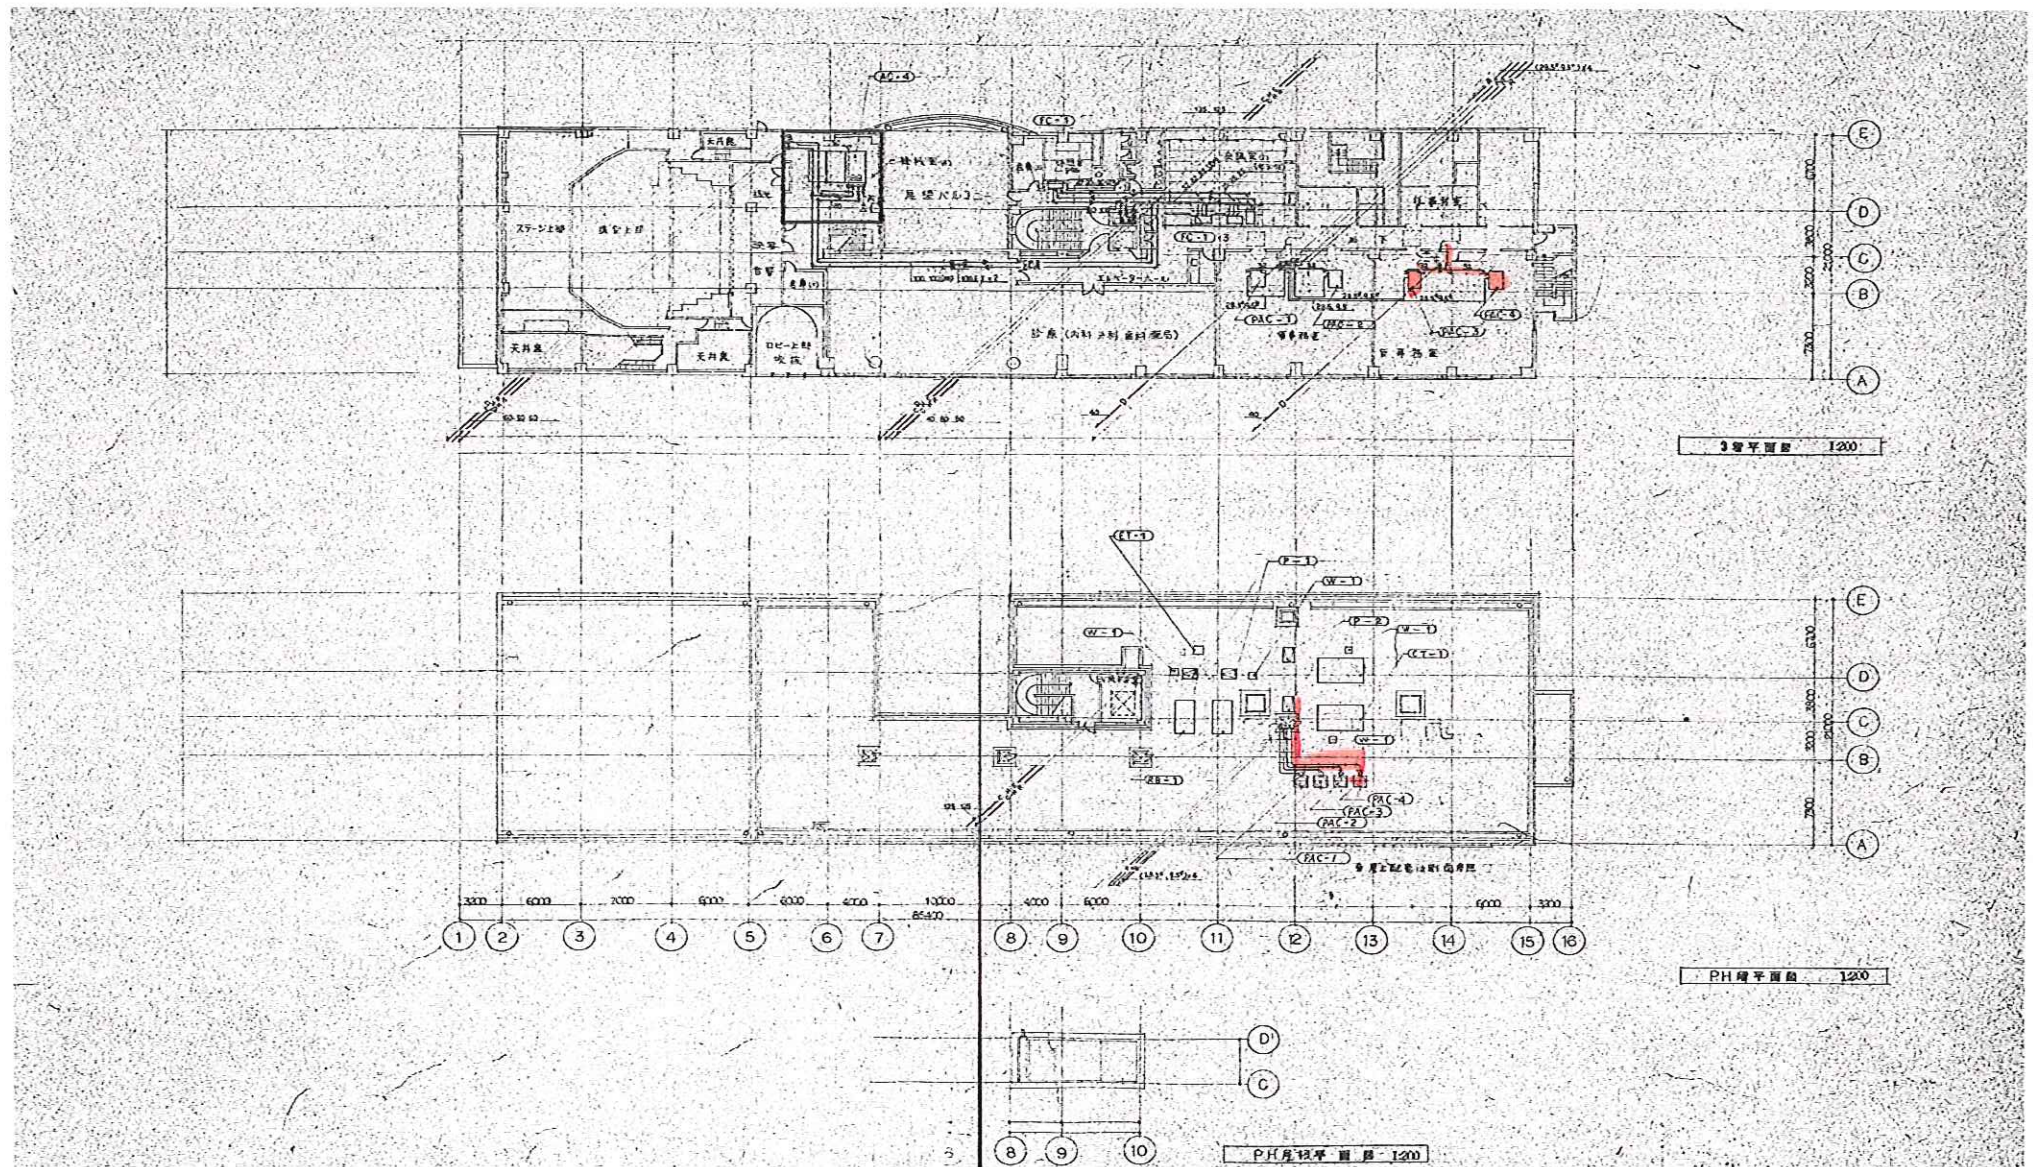

工事箇所