



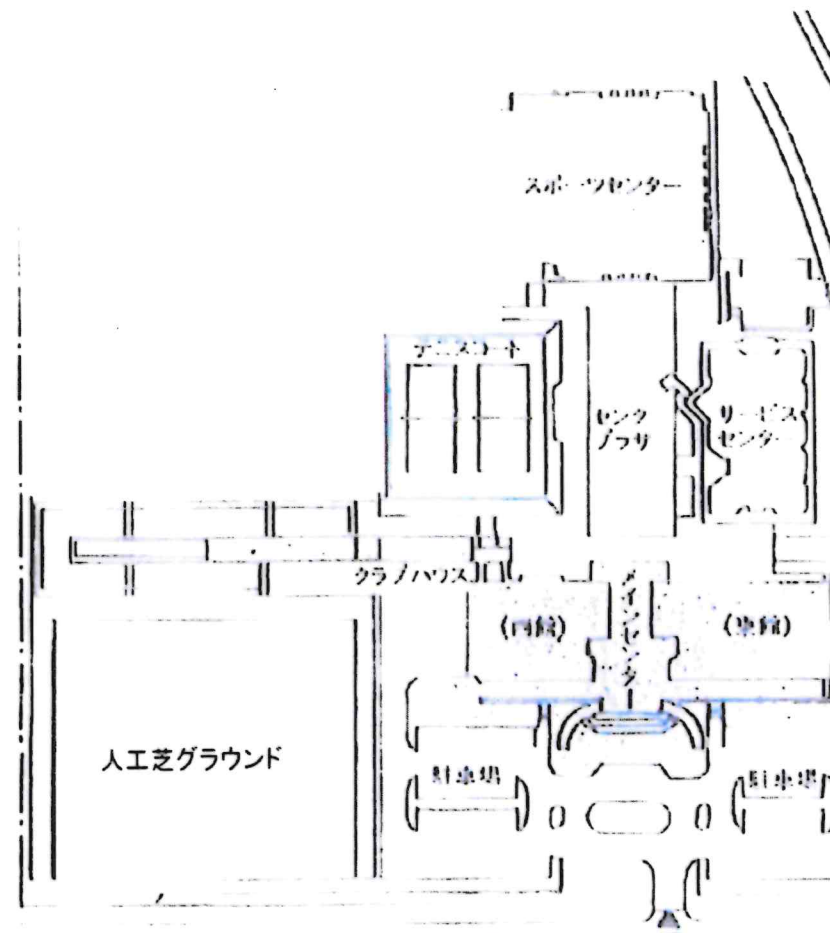


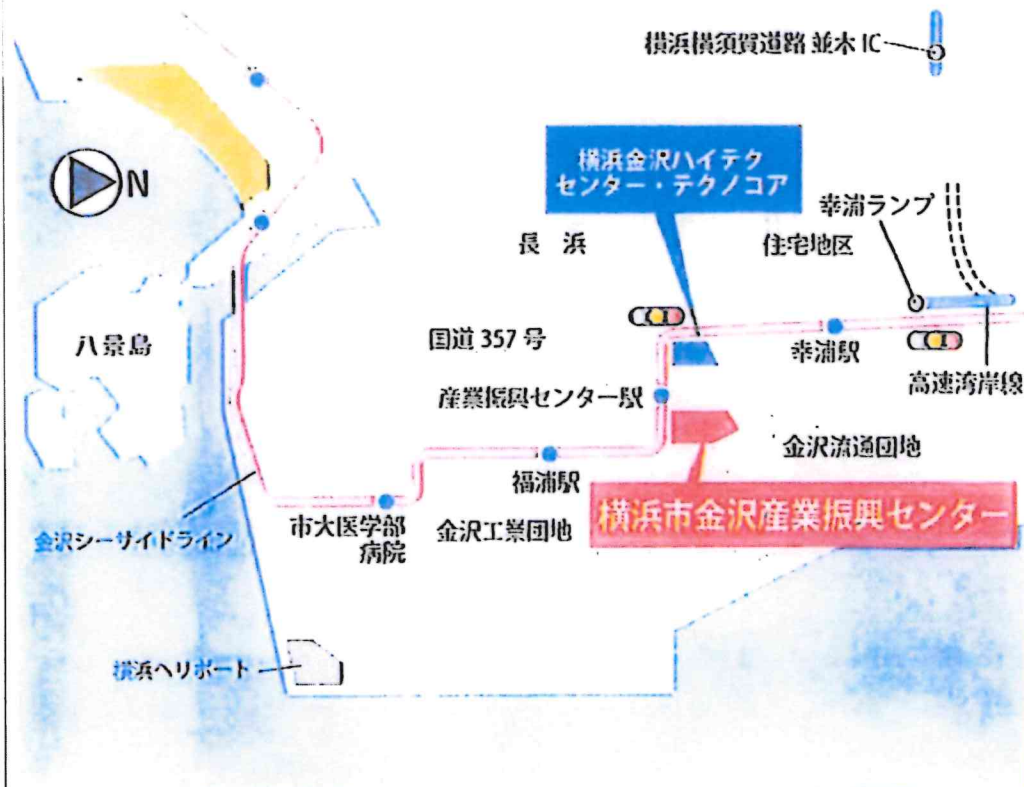


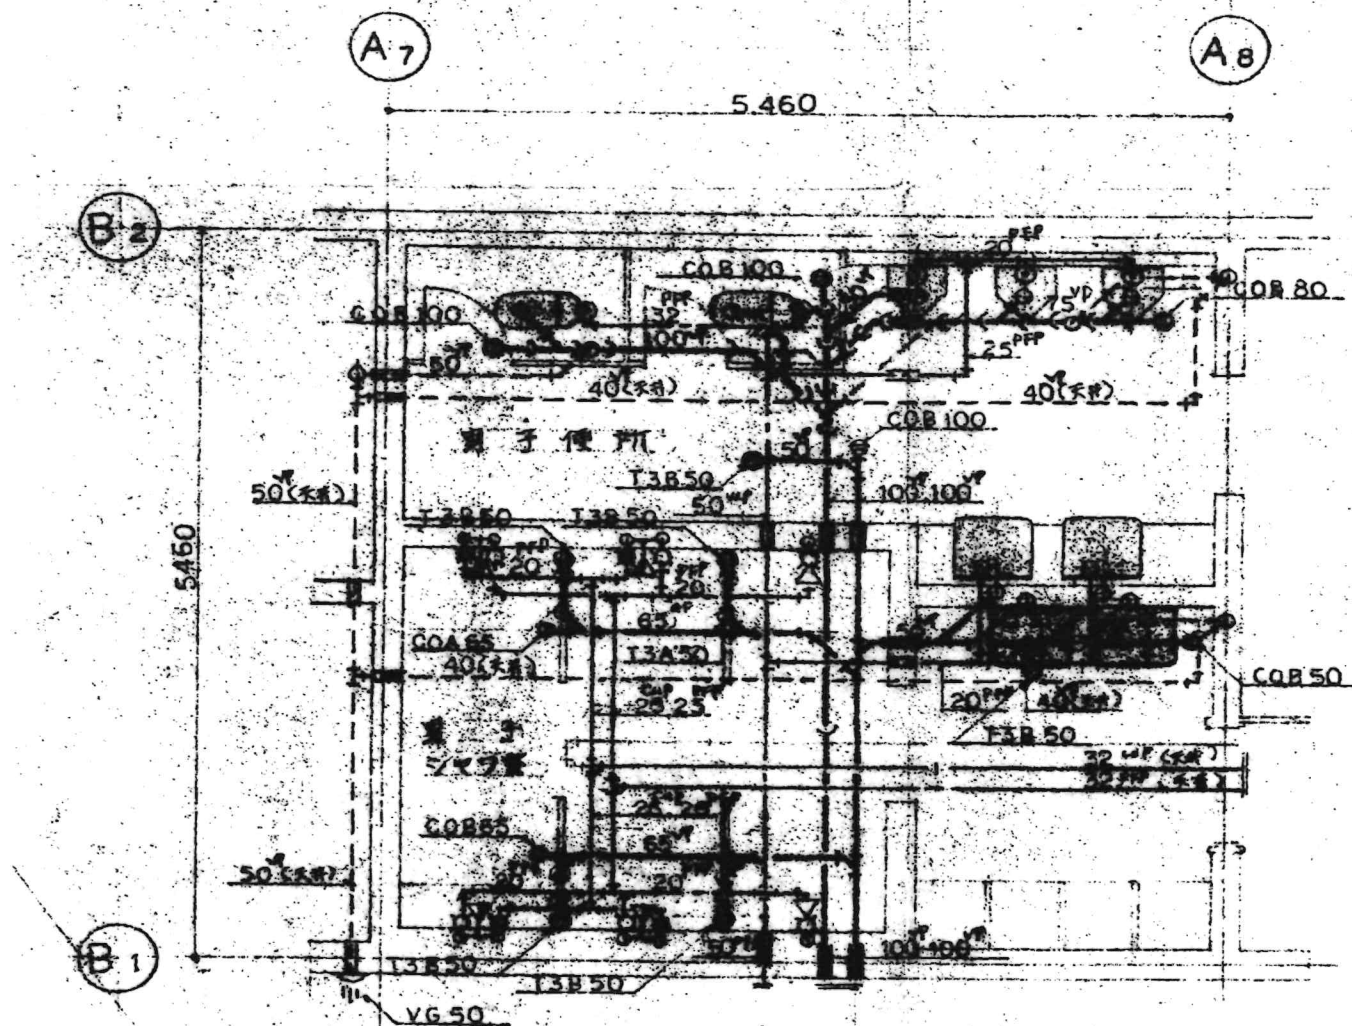


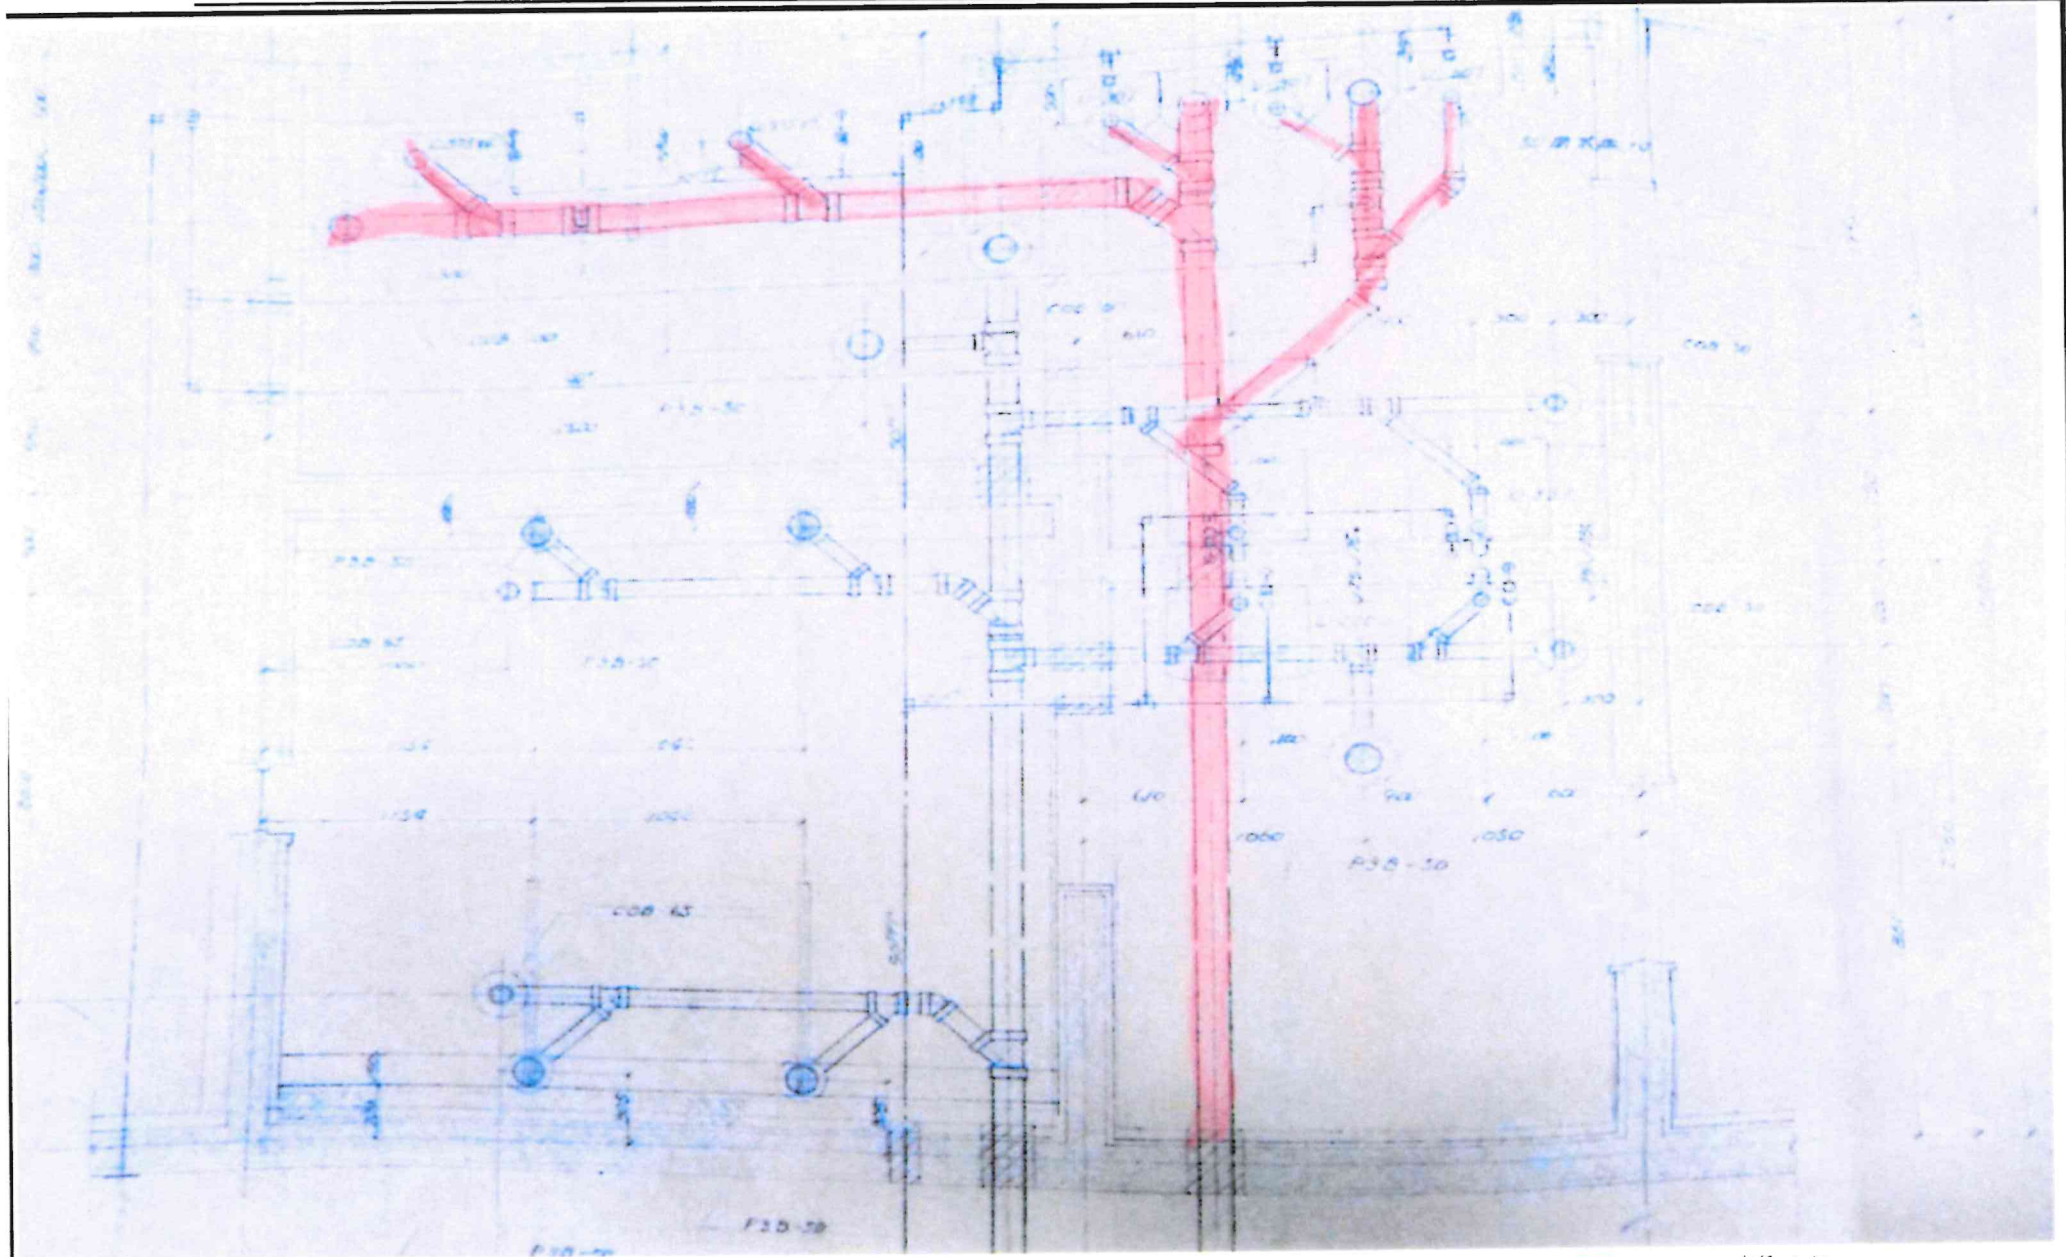


■: 施工箇所

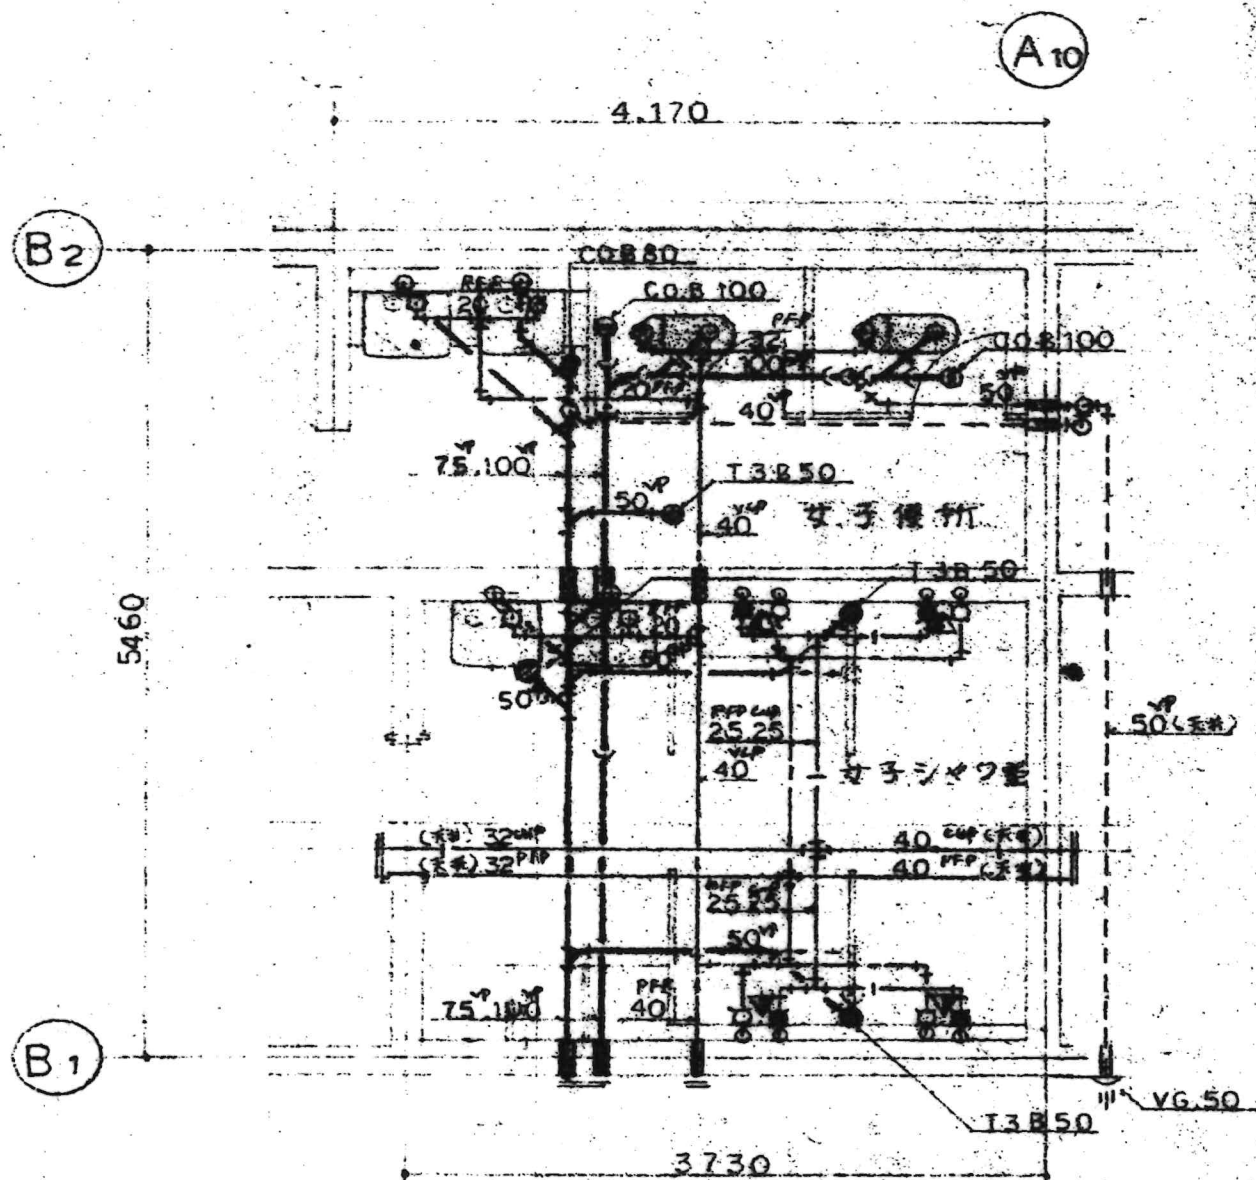


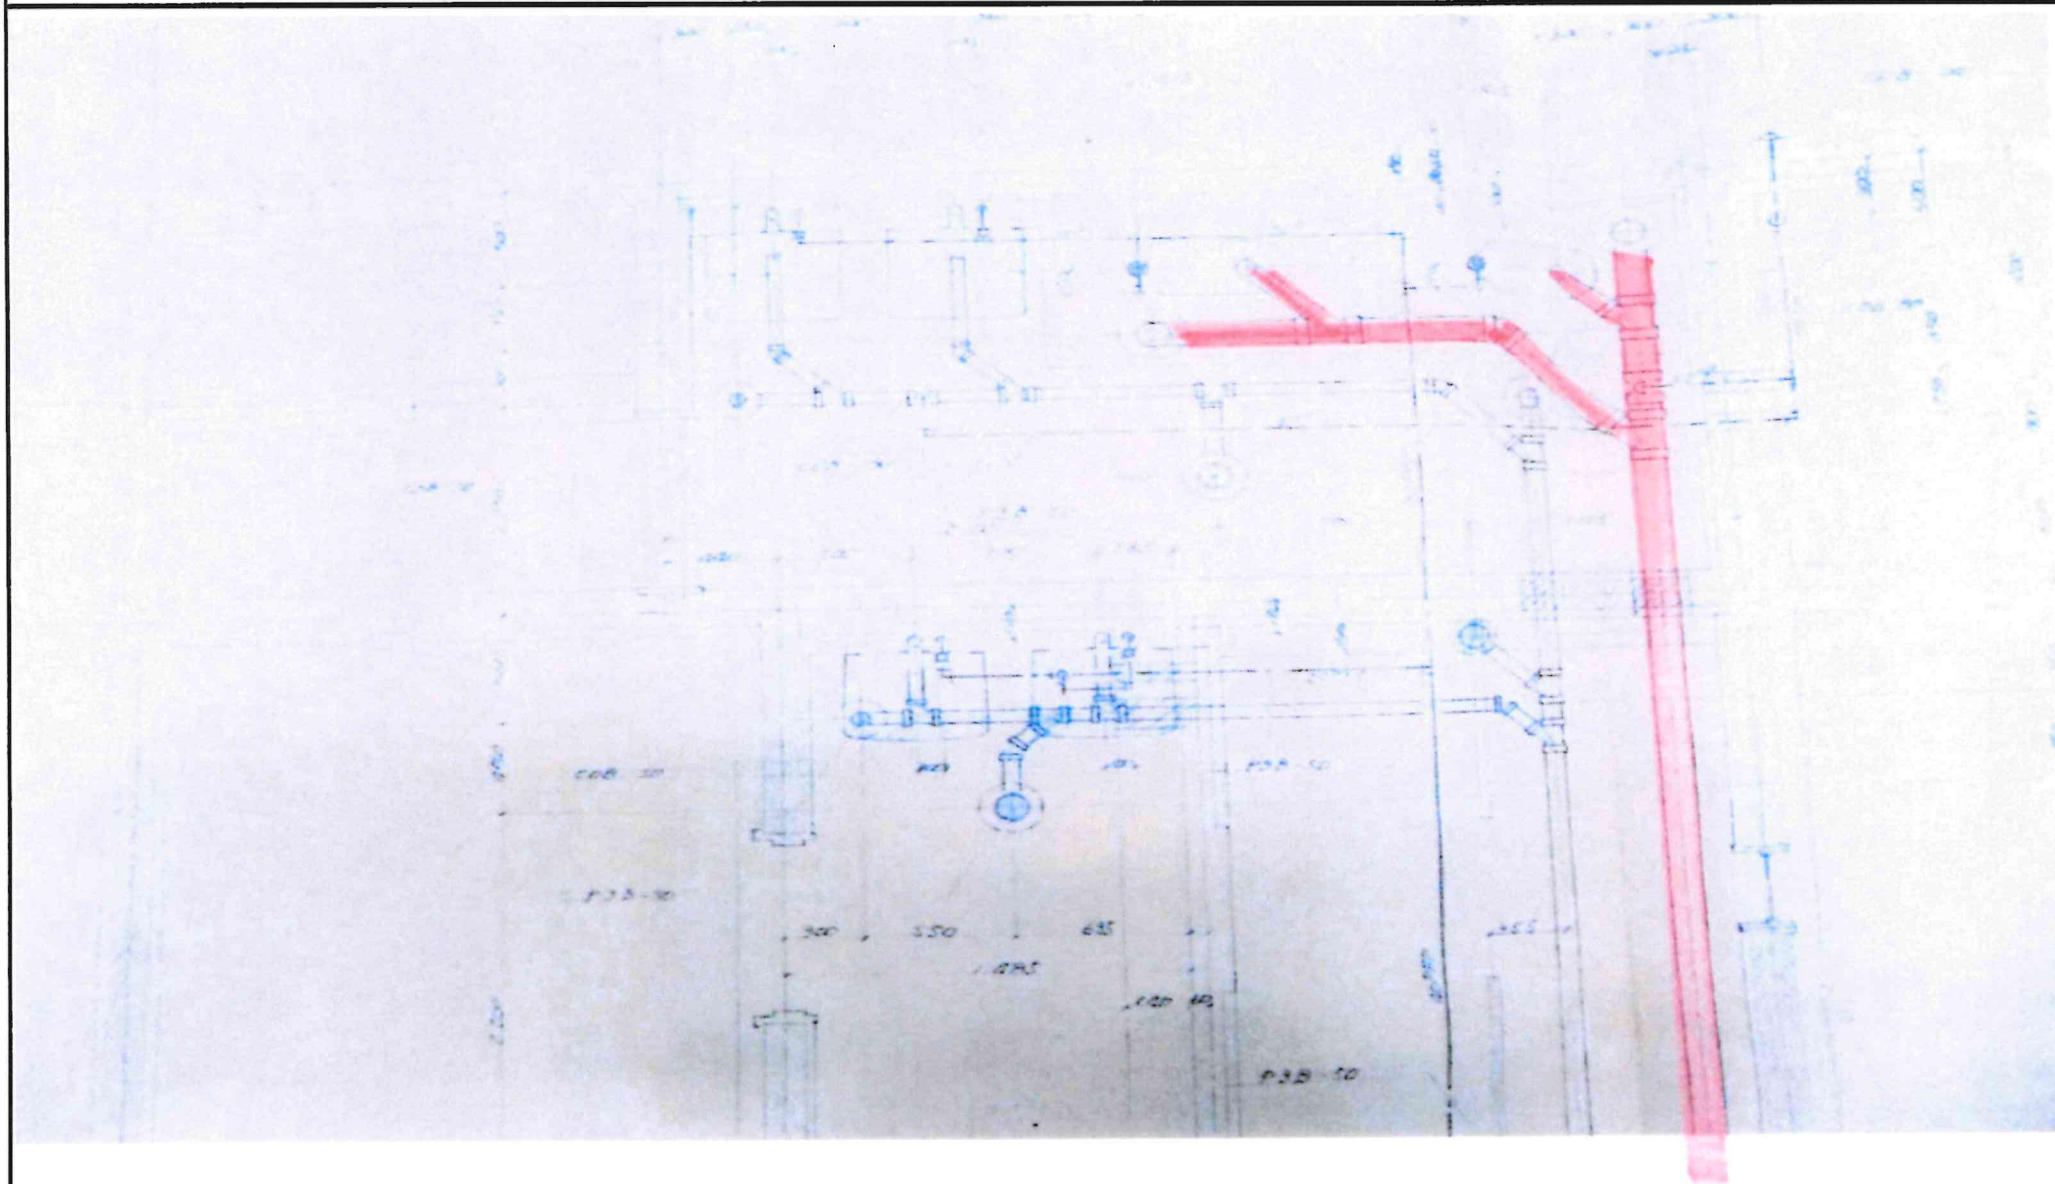


②: 施工箇所

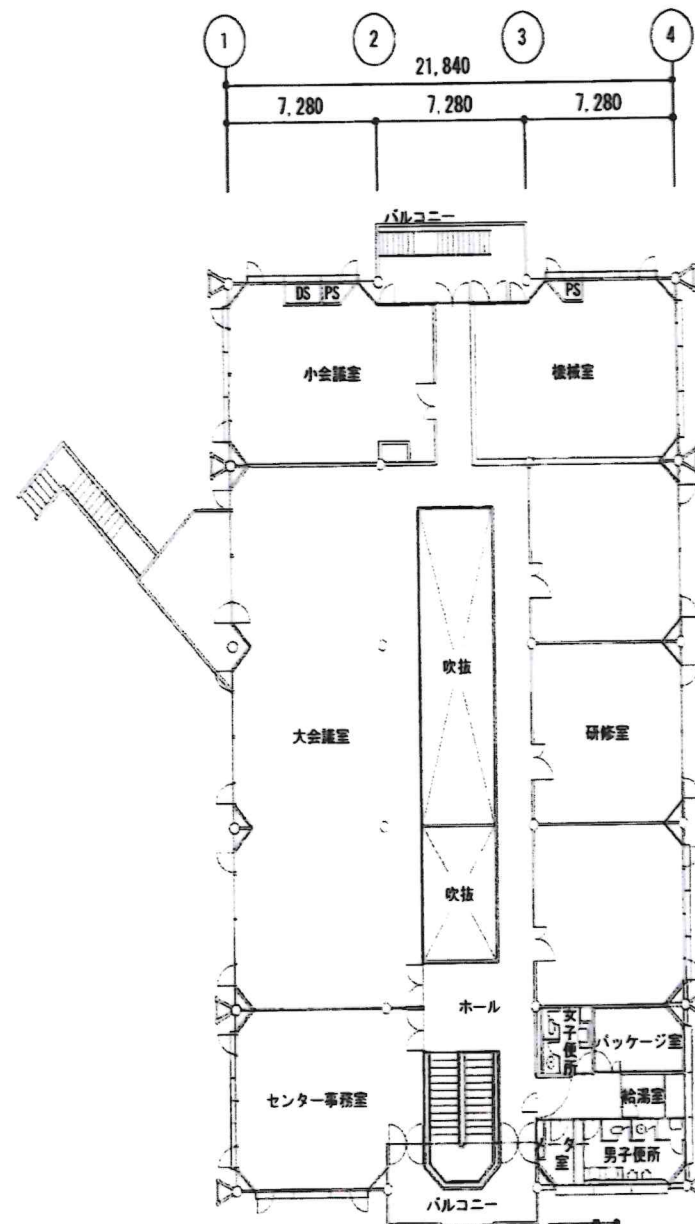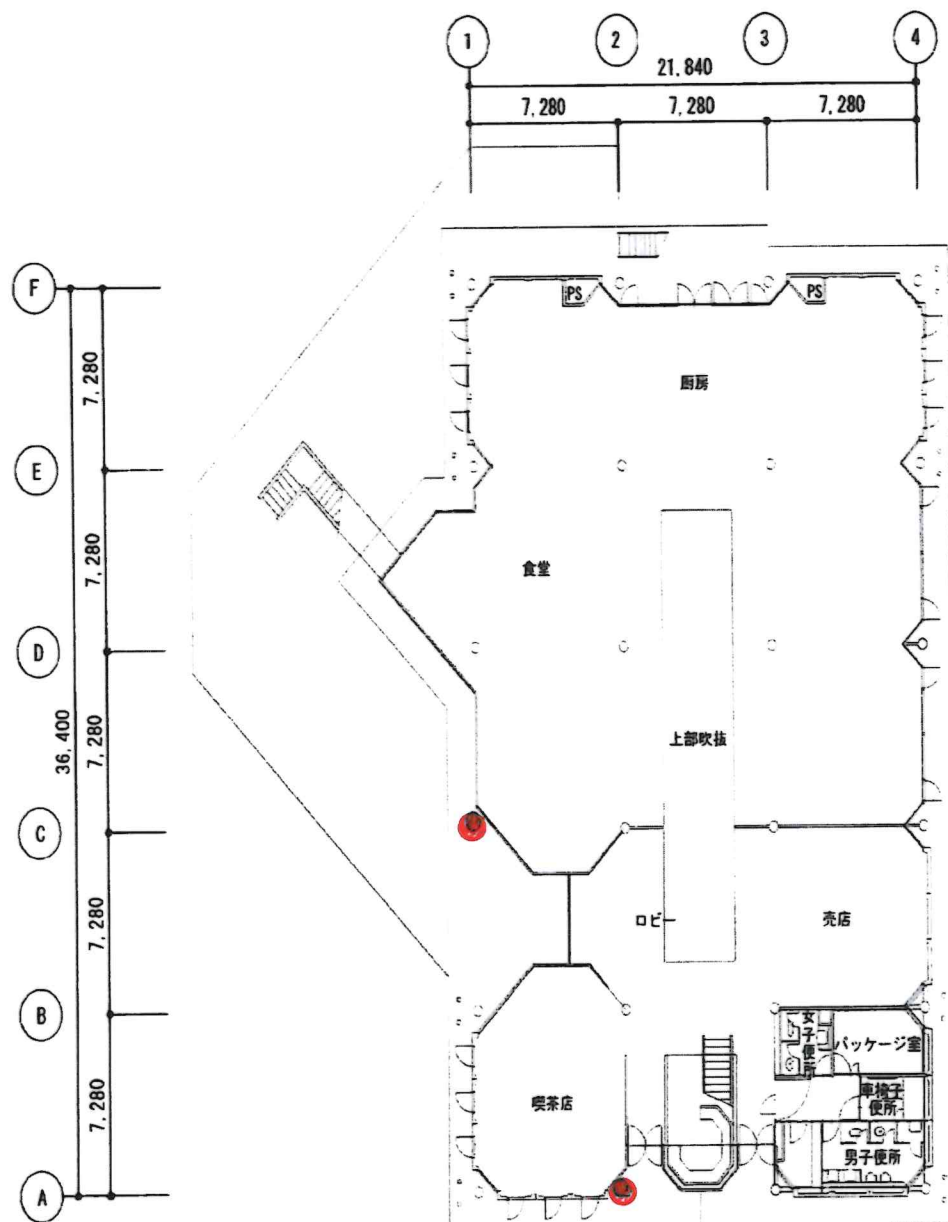

●: 施工箇所

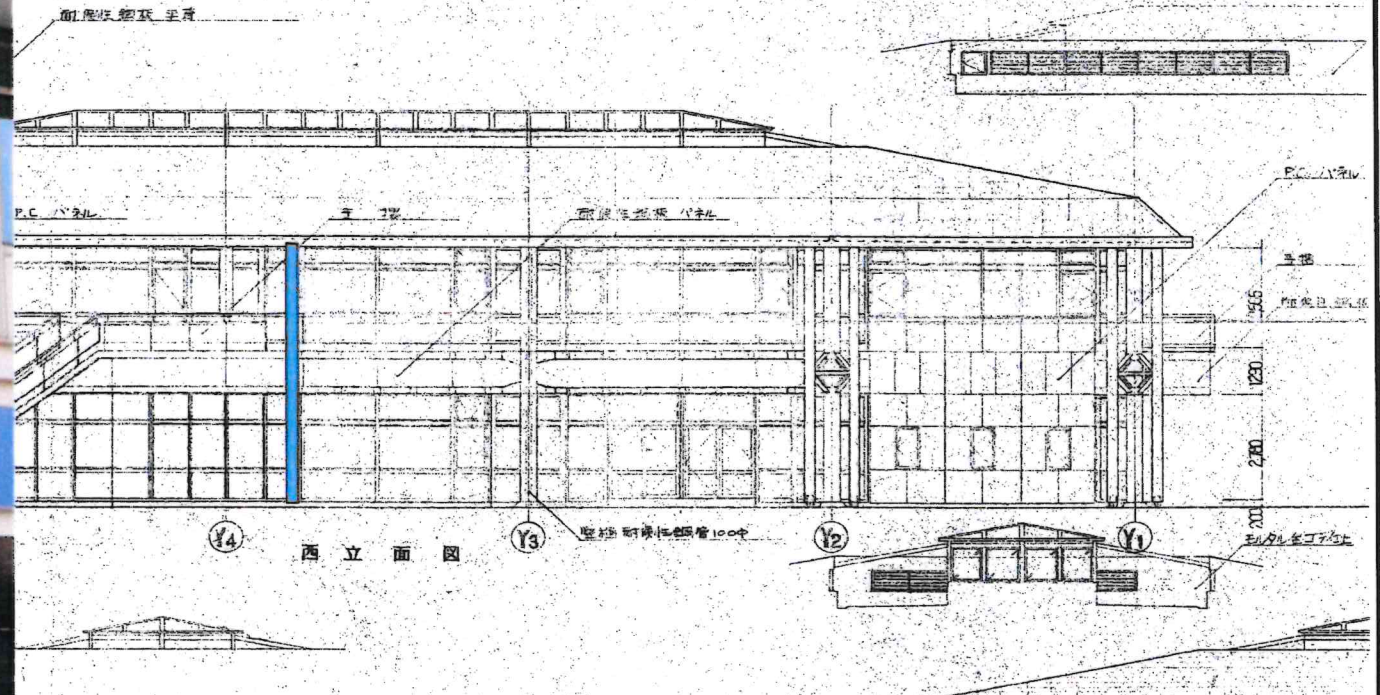


■:施工箇所

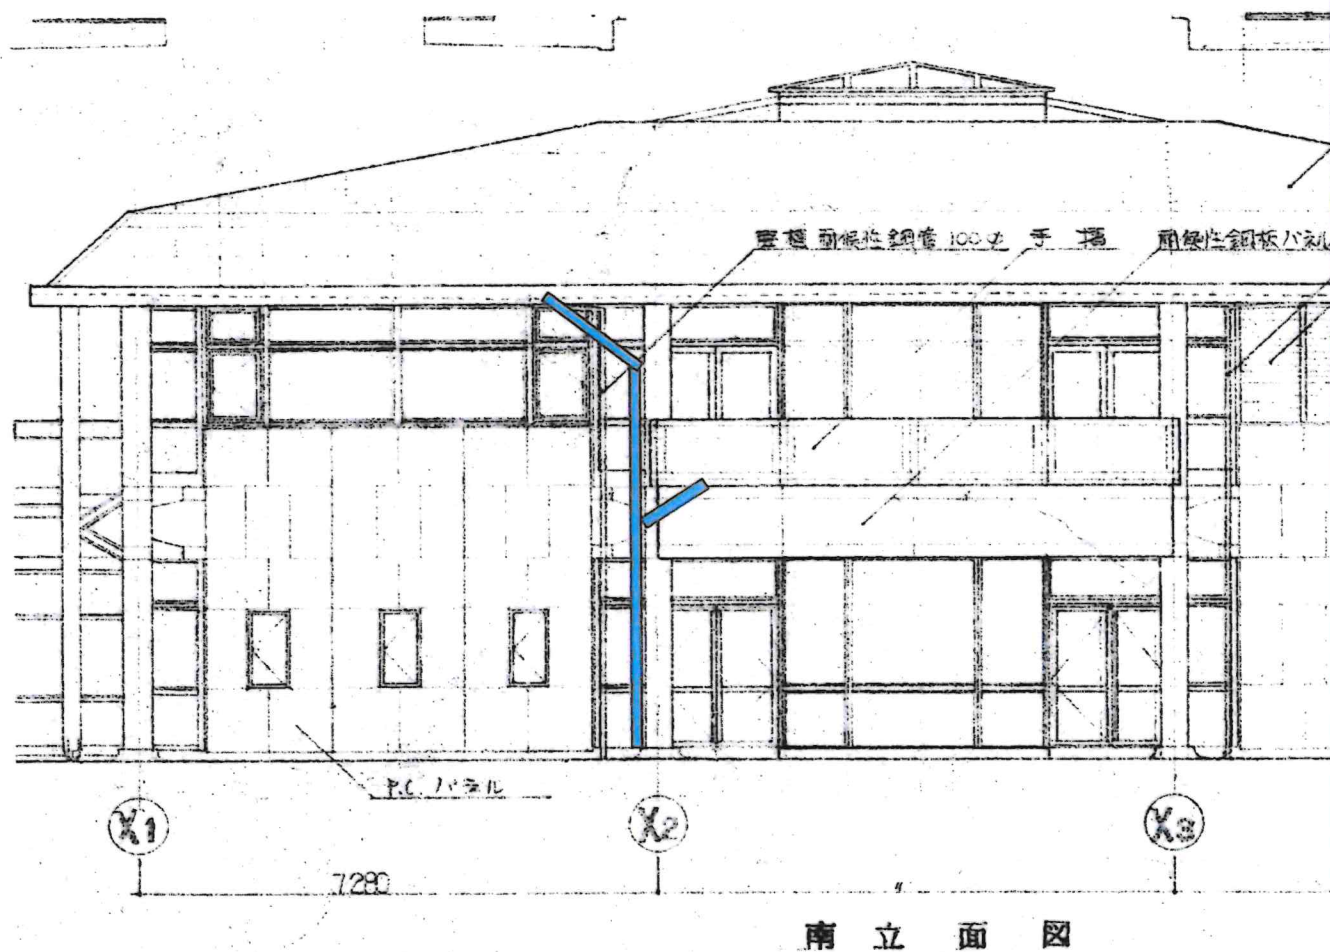



■:施工箇所

件名 横浜市金沢産業振興センタークラブ棟排水管等更新工事

メイン棟平面図(1階、2階)

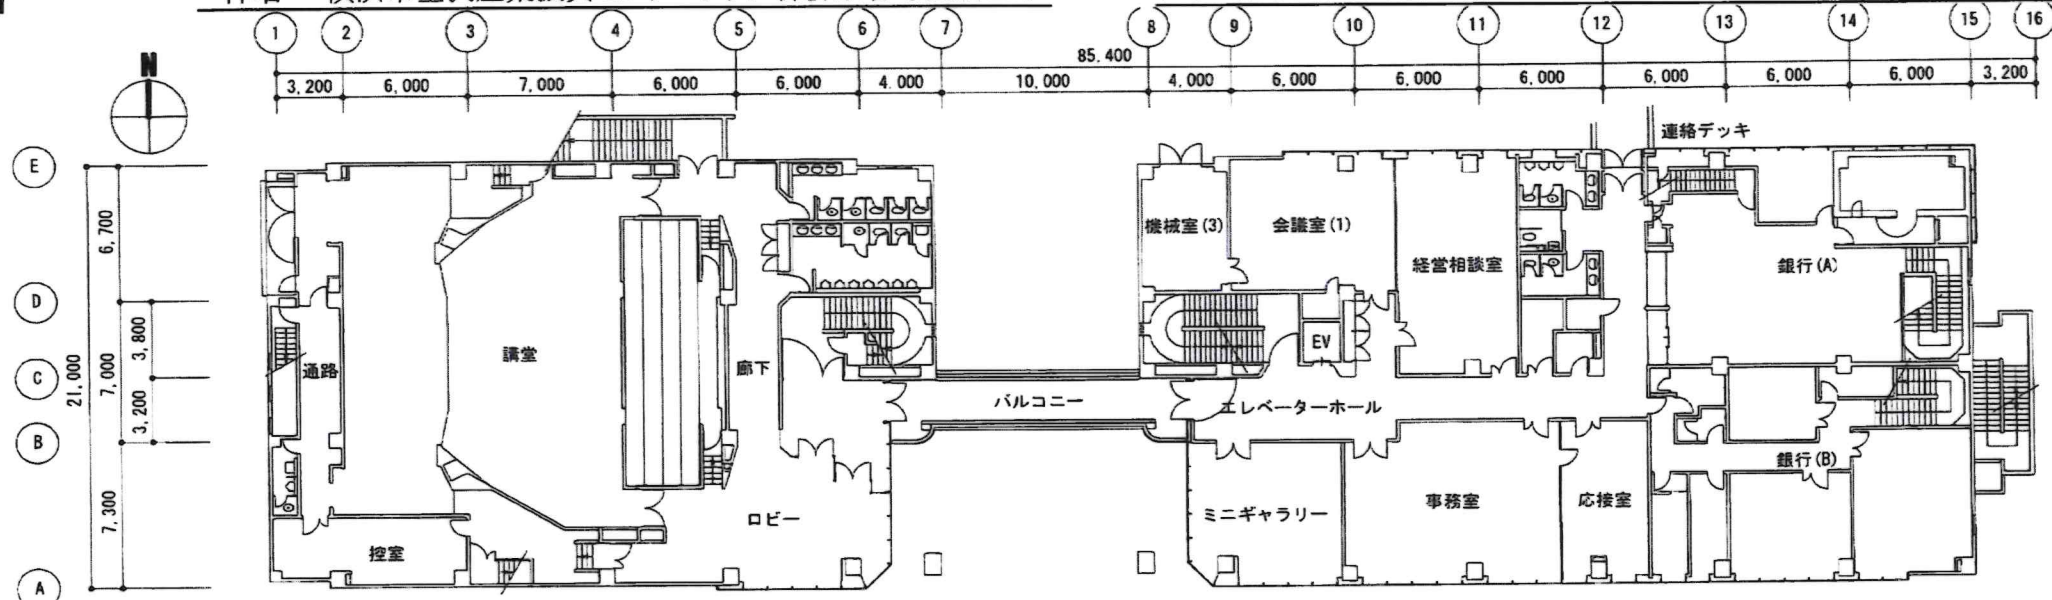



●: 施工箇所

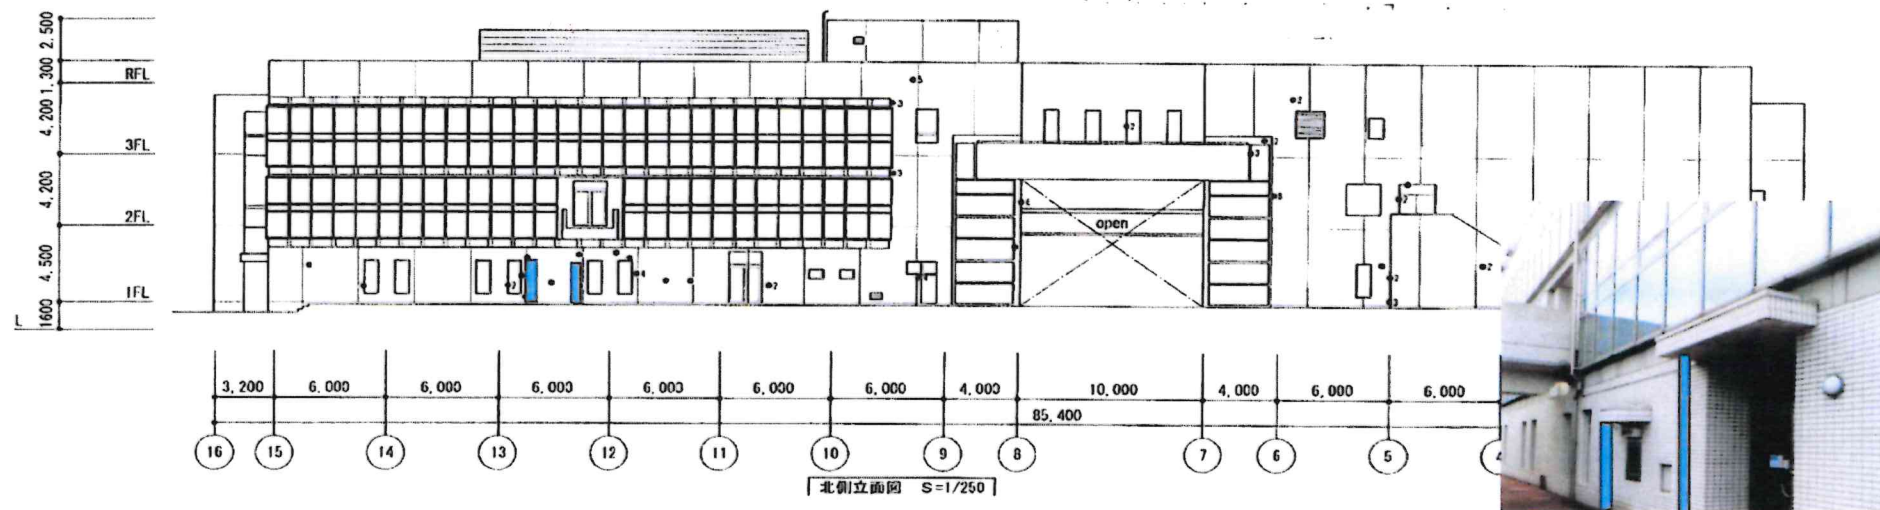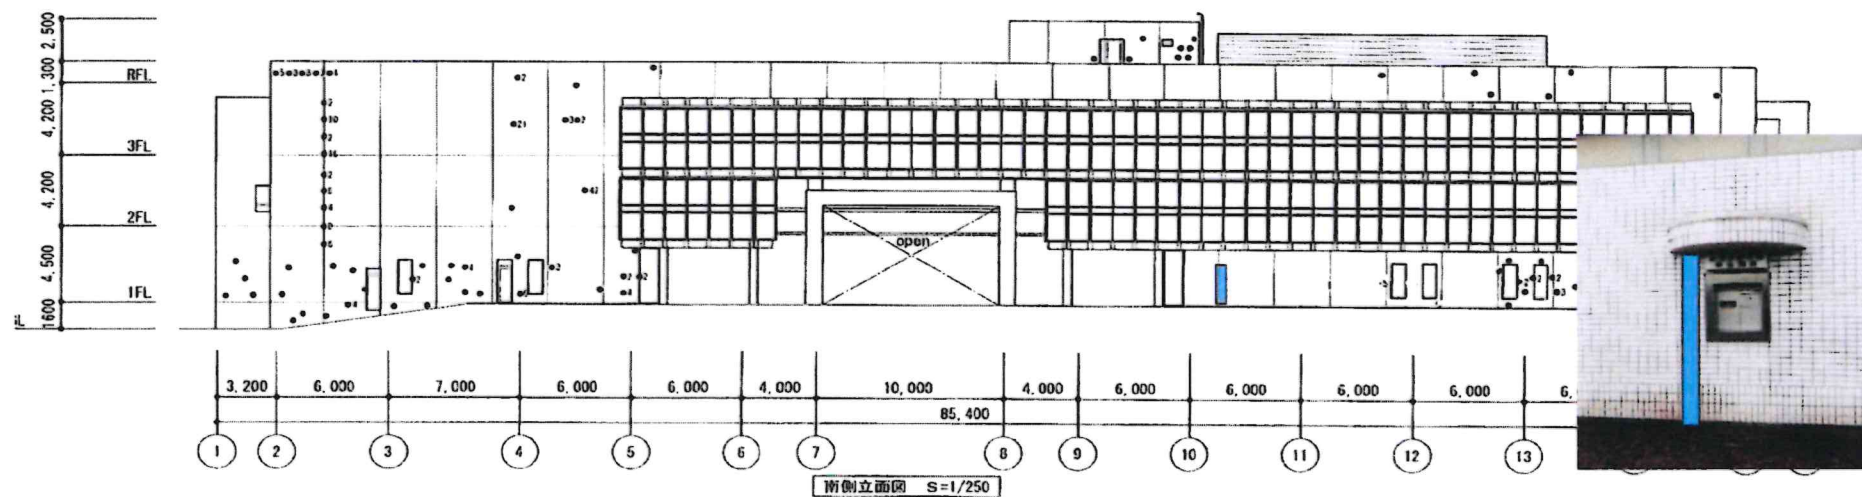



■:施工箇所


機 器 仕 入										台 数	電 圧	電 流	回 転 数	駆 動 方 法	備 考
機 器 名	機 器 型 式	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入	機 器 仕 入						
FC-1	ファンユニット NO.1	3 100V 50Hz 3 100V 50Hz	天井取付型	冷却能力 (kW) 2.750 3 mmHg 送風能力 6.900 送風能力 6.90											

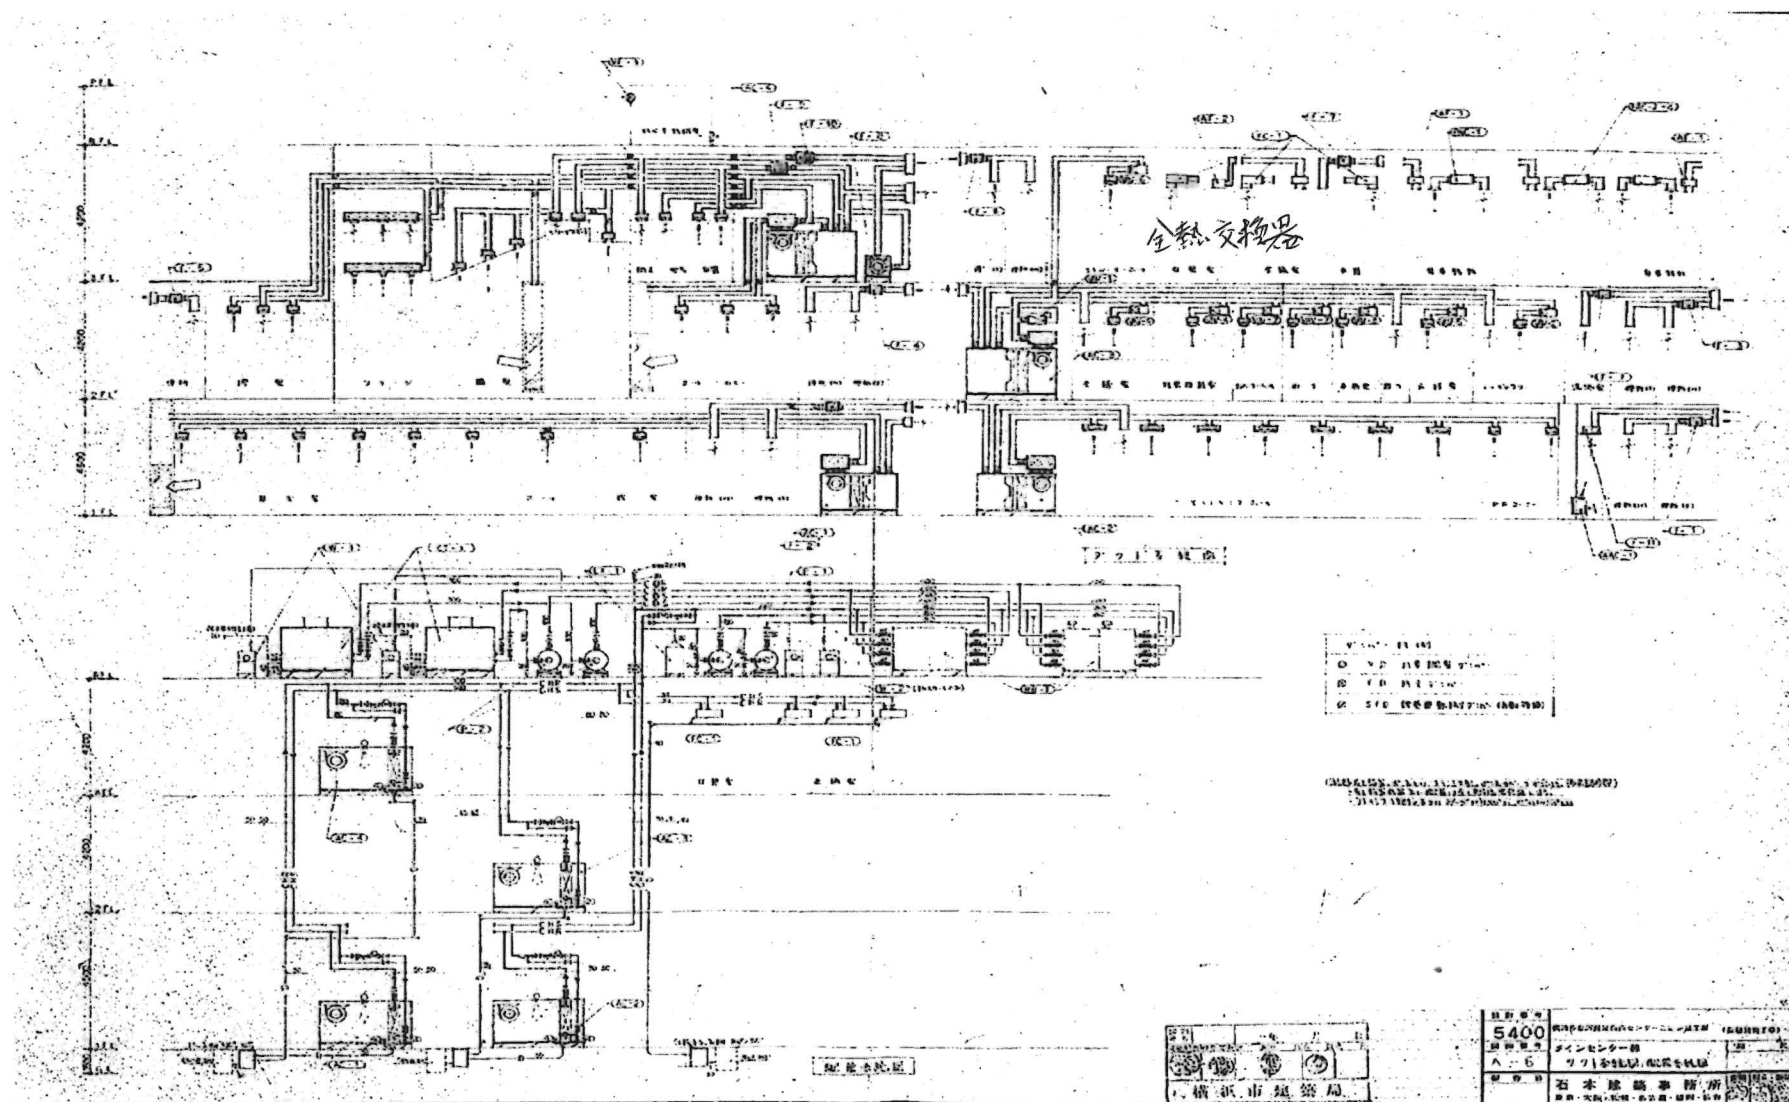

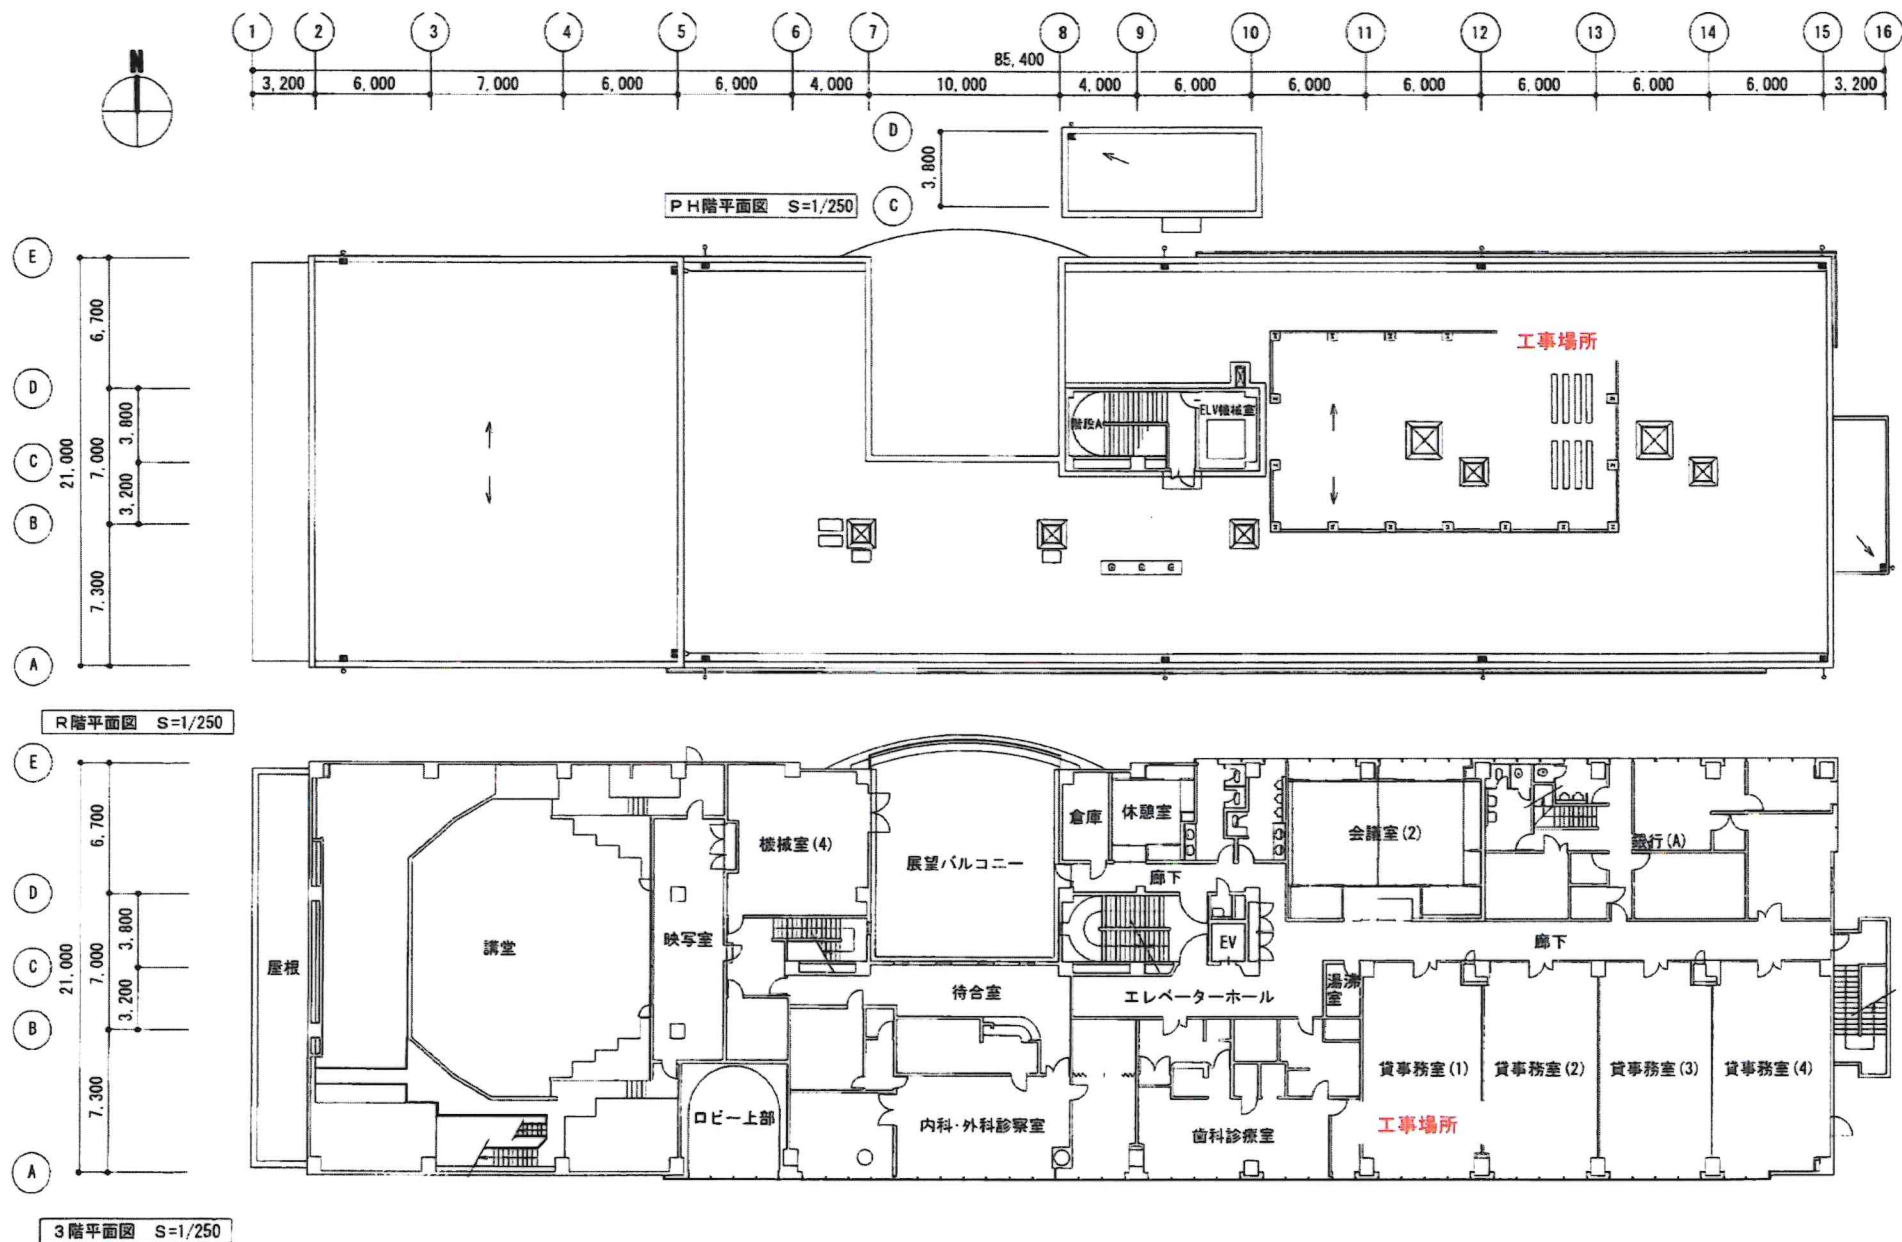

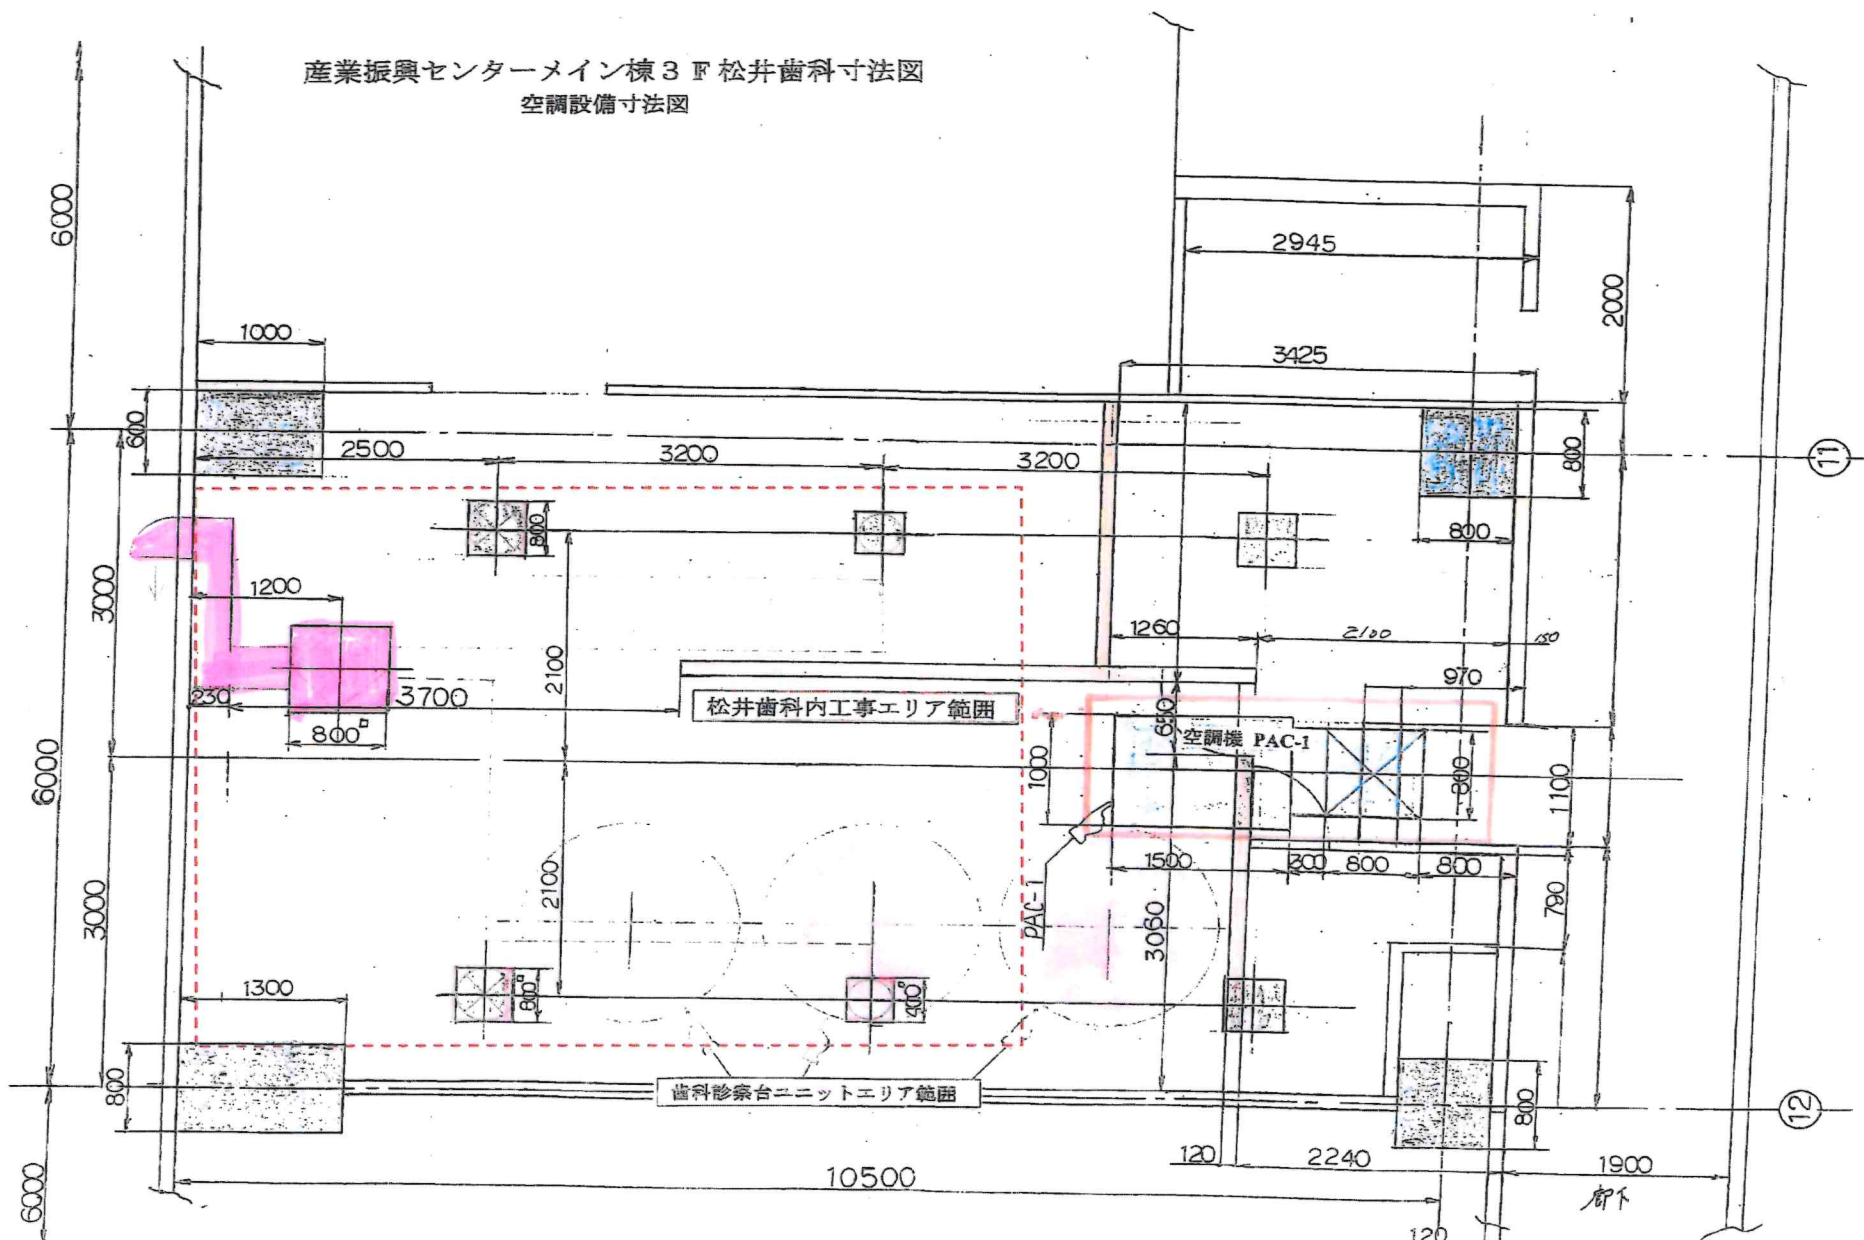

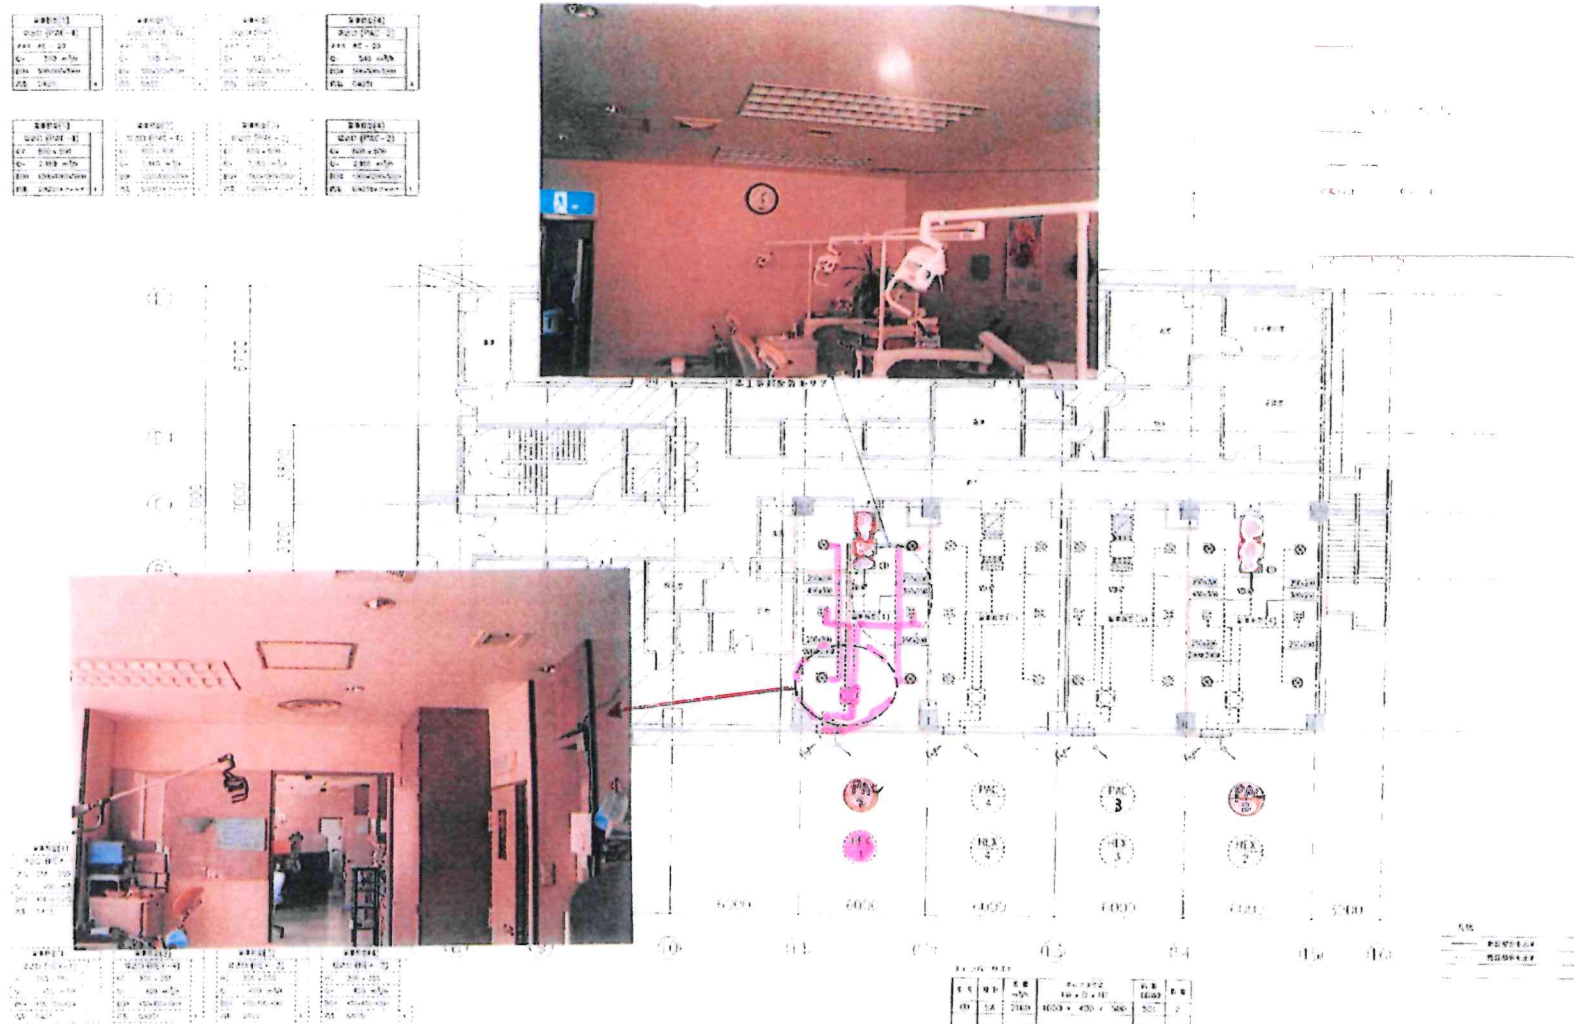

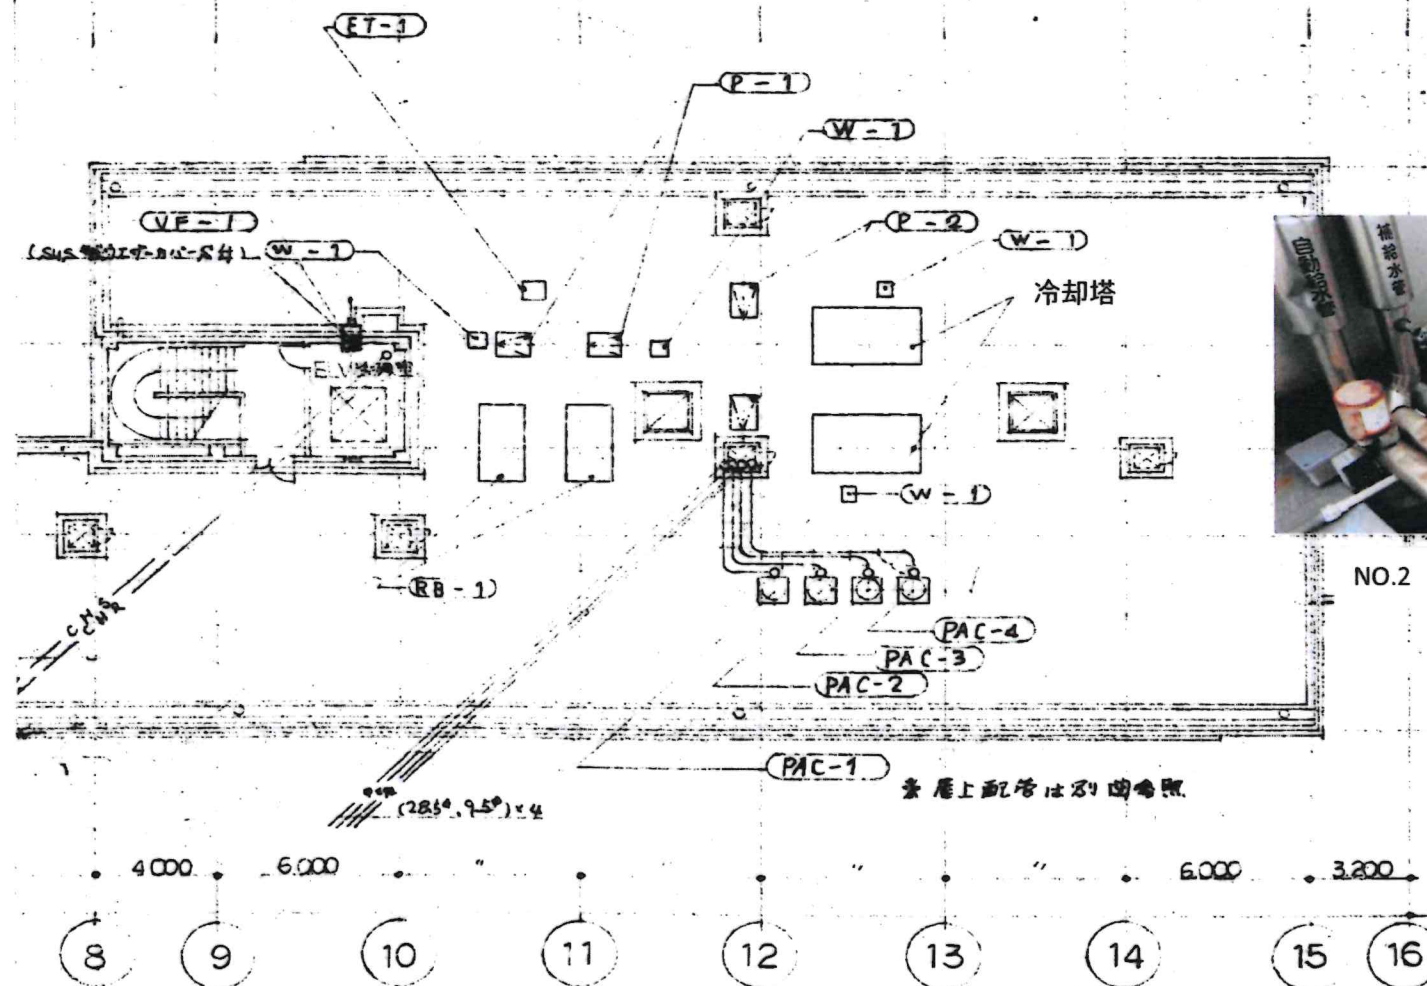

NO.2 冷却塔ドレーンバルブ